

## System mocowania elewacji z odstępem Blue-Power\*

\*Obliczenia wymiarów kontrłat pokrycia dachowego do przejmowania obciążenia wiatrem i ciężaru własnego. Wkręty nie służą do mocowania samej izolacji.

telefonicznie pod numerem 02331 6245-444 · faksem na numer 02331 6245 -200 · mailem na adres [technik@eurotec.team](mailto:technik@eurotec.team)

Prosimy o kontakt z naszym działem technicznym lub o skorzystanie z darmowego oprogramowania do wymiarowania, które można pobrać w sekcji "Serwis" na naszej stronie internetowej: <https://www.eurotec.team/pl/uslugi>

## Kontakt

|                            |       |                     |       |
|----------------------------|-------|---------------------|-------|
| Dystrybutor:               | _____ | Wykonawca:          | _____ |
| Osoba do kontaktów:        | _____ | Osoba do kontaktów: | _____ |
| e-mail:                    | _____ | telefon:            | _____ |
| Przedsięwzięcie budowlane: | _____ | e-mail:             | _____ |

## Dane dotyczące projektu budowlanego


kod pocztowy miejsca budowy: \_\_\_\_\_

Ciężar powierzchniowy elewacji: \_\_\_\_\_ kg/m<sup>2</sup>  
(łącznie z listwami konstrukcji nośnej)

Grubość izolacji: \_\_\_\_\_ mm  
(maks. 300 mm)

Podłoże:

|                                            |                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> drewno (min. C24) | <input type="checkbox"/> cegła dziurawka z otworami pionowymi |
| <input type="checkbox"/> beton zwykły      | <input type="checkbox"/> cegła wapienno-piaskowa perforowana  |
| <input type="checkbox"/> beton komórkowy   | <input type="checkbox"/> cegła wapienno-piaskowa pełna        |
|                                            | <input type="checkbox"/> cegła zwykła                         |

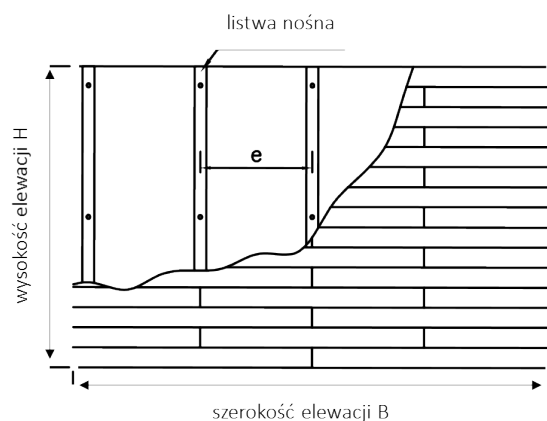

Grubość ściany podłoża: \_\_\_\_\_ mm  
(lub przekrój stojaka drewnianego, grubość ściany masywnej min. 115 mm;  
(cegła dziurawka z otworami pionowymi; min. 175 mm); stojak drewniany min. szerokość 60 mm)

Przekrój konstrukcji nośnej: \_\_\_\_\_ mm  
(min. 30x50 mm; min. C24)

Odstęp osi konstrukcji nośnej e: \_\_\_\_\_ mm

Długość listwy nośnej: \_\_\_\_\_ m

Powierzchnia elewacji  
(wysokość elewacji maks. 8,00 m)

|        |            |            |        |            |            |
|--------|------------|------------|--------|------------|------------|
| pole 1 | H: _____ m | B: _____ m | pole 3 | H: _____ m | B: _____ m |
| pole 2 | H: _____ m | B: _____ m | pole 4 | H: _____ m | B: _____ m |